

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.03.2021г.

№ 21

**Об утверждении схемы теплоснабжения на территории Яковского
сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Яковского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения на территории Яковского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области.
2. Постановление Яковской сельской администрации муниципального образования Яковский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области от 05.06.2013г. № 13, отменить.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления

В.И.Панина

Утверждена
постановлением
администрации Яковского сельсовета
Сосновского муниципального района
Нижегородской области
от 01.03.2021 года № 21

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЯКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Яковский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области (далее – поселение) является:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

1. Общая характеристика поселения

Территория Яковского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области расположена в средней части Нижегородской области в границах Сосновского муниципального района Нижегородской области.

На территории поселения с численностью населения по состоянию на 01.01.2021 года – 817 человек, расположено 13 населенных пунктов.

Перечень населенных пунктов (по состоянию на 01.01.2021 г.)

№ п/п	Наименование населенного пункта	Численность постоянного населения чел.	Численность временного населения чел.
2.	с. Бараново	340	
3.	д. Драчево	1	-
4.	д. Захарово	7	
5.	д. Искатьево	9	
6.	д. Красное	6	
7.	д. Пияичное	20	
8.	д. Батуриха	60	-
9.	д. Горки	2	
10	с. Пашигорьево	5	
10	д. Лушниково	0	
11	д. Полянское	1	
12	д. Турково	14	
13	с. Яковское	329	

Поселение расположено в зоне умеренно-континентального климата, часто с холодной многоснежной зимой и умеренно жарким коротким летом. Наиболее продолжительным сезоном является зима. 4-4.5 месяцев длится период с отрицательной температурой воздуха. Зима многоснежная и холодная. Среднемесячная температура воздуха в декабре -10.7 градуса, в январе -13.0 градуса, в феврале -11.8 градуса. Минимальная температура: декабрь -25гр, январь -24 гр., февраль -20 гр. В зимние месяцы осадков выпадает 110-150 миллиметров, при этом образуется снежный покров толщиной на полях около полуметра, а в лесу и других защищенных от ветра местах до 1 метра. Устойчивый снежный покров образуется во второй декаде ноября, продолжительность залегания 150-165 дней. В летние месяцы средняя месячная температура в июне +22градусов, в июле +22градуса, августе +16.6. Максимальная температура в июне +35 градусов, в июле +35 градусов, августе +30.Общее количество осадков за год составляет около 600 миллиметров. Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0 градусов составляет 195-200 дней.

2.Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой нагрузки потребителей

Характеристика имеющихся в муниципальном образовании локальных теплоисточников

№ п/п	Наименование объекта	Марка котлов	кол-во котлов	мощность котлов, Гкал/час	вид топлива	протяженность тепловых сетей, км.	Расположение
1	Котельная МБОУ «Яковская ОШ»	КВа-0,2Гн	2	0,172 Гкал.	газ	0,025	с. Яковское ул. Школьная д.11

Отопление объектов соц-культбыта осуществляется следующим образом, а именно:

1. Здание МБОУ «Яковская ОШ», с. Яковское, ул. Школьная д.11- вид топлива - газ;
2. Здание конторы ООО «Нива» - вид топлива - газ;
3. Административное здание Яковского сельсовета, в котором расположено отделение почтовой связи - вид топлива - газ;
4. Библиотека, ФАП с. Яковское, СДК «Яковское», пож.депо с. Яковское – теплоснабжение обеспечивается индивидуальным источником тепла - электричество.
5. Здание МБОУ «Барановская НШ» с. Бараново, ул. Молодежная д.23— теплоснабжение обеспечивается индивидуальным источником тепла - электричество.
6. ФАП с. Бараново, библиотека, пож.депо с. Бараново, СДК Бараново, почтовое отделение с. Бараново - теплоснабжение обеспечивается индивидуальным источником тепла - электричество.

Теплоснабжение жилищного фонда обеспечивается индивидуальными источниками тепла (отопление газом, углем, дровами).

На весь период действия схемы теплоснабжения сохраняется бездефицитное теплоснабжение по резервной мощности.


Схема теплоснабжения муниципального образования отображена на карте:



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МО ЯКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧАСТЬ 2. КАРТЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1.3 КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

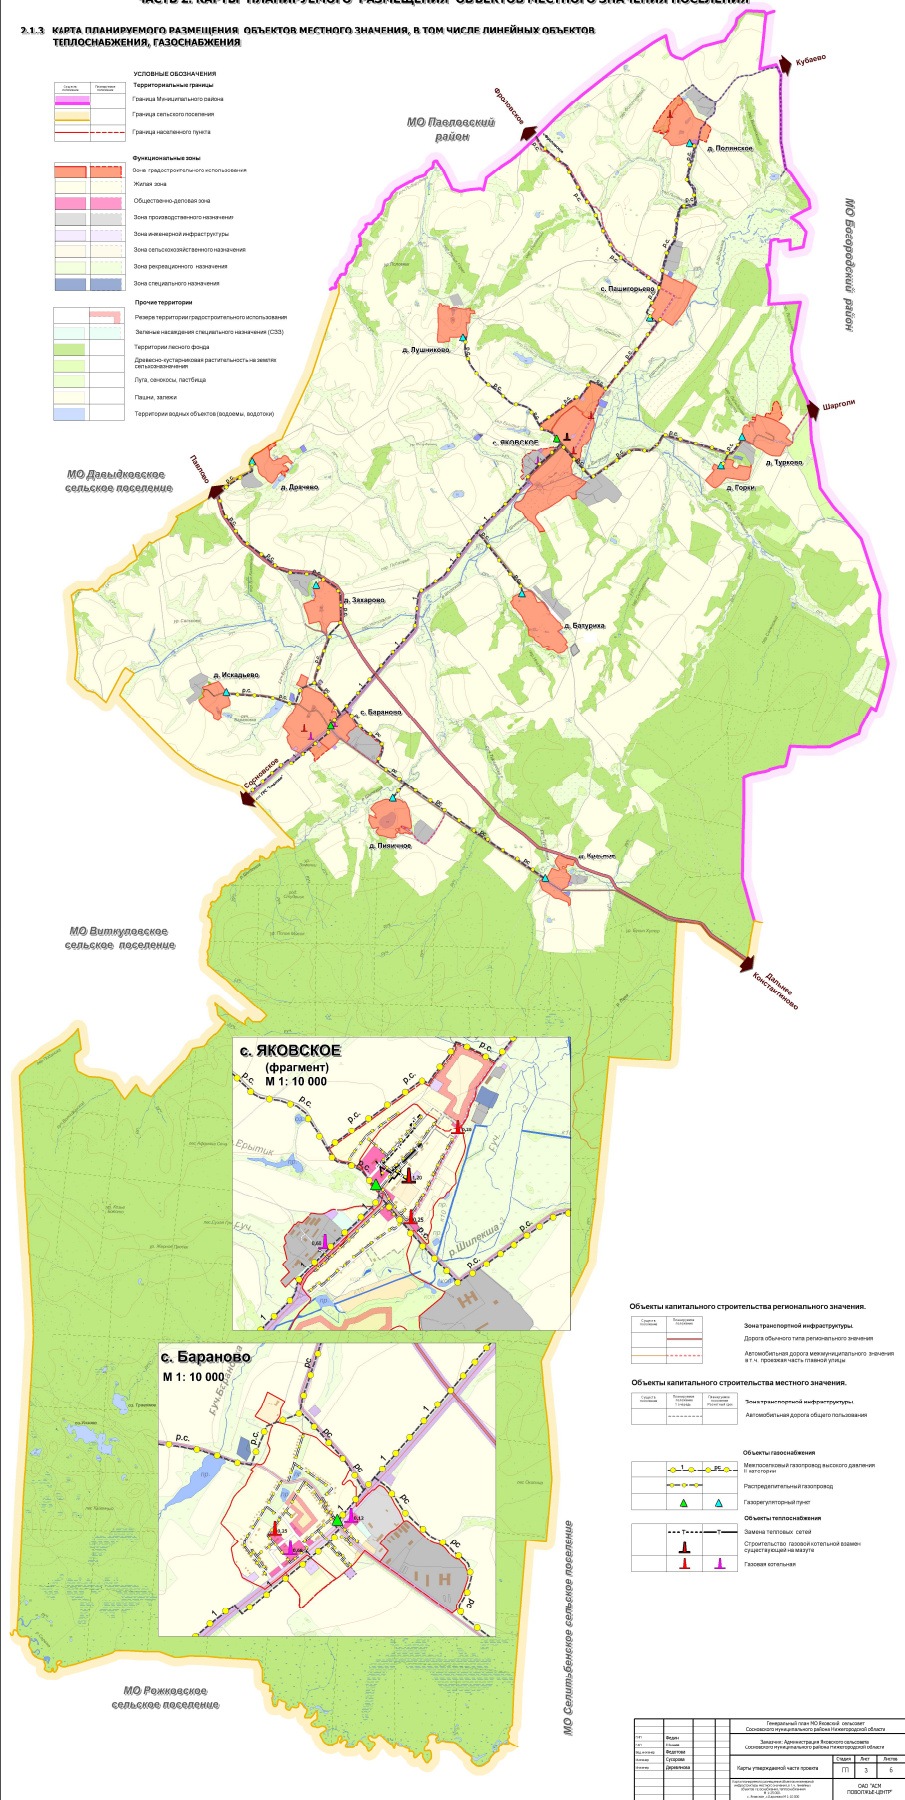

3.Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Общая потребность всех потребителей поселения в дровах для отопления на основании расчетов составляет не менее 540 куб.м. в год.

Дровяная древесина и отходы лесопиления вырабатываемые расположенными на территории поселения частными предприятиями индивидуальных предпринимателей предлагаемые ими к продаже полностью обеспечивают потребность в дровах для отопления. В случае же возникновения превышения спроса он удовлетворяется предложением предприятий лесозаготовки и переработки древесины находящимися на территории района, что обеспечивает безопасность и надежность теплоснабжения.

Потребность населения в каменном угле составляет не менее 140 т. в год. Каменный уголь доставляется из других местностей и реализуется через ООО «Павловский гортоп».

Потребность населения в газе составила не менее 150,0 тыс.м.куб. в год. Газ поставляет в населенные пункты ОАО «Газпром межрегионгаз».

Исходя из динамики снижения численности населения, демографической ситуации увеличения потребности в угле и дровах в течение ближайших 15 лет не прогнозируется (Таб.1 Данные о динамике, численности населения 2018-2021гг.).

Таблица 1

Динамика численности населения на территории Яковского сельсовета 2018-2021 гг.

годы	2018	2019	2020	2021
Численность жителей по состоянию на 01 января, года	931	895	870	817

В связи с переходом на природный газ в качестве основного вида топлива значительно увеличится потребность в топливе, повысится качество жизни населения. Это приостановит отток сельского населения из сел и приостановит распад деревень.

Подключение новых объектов к существующим сетям централизованного теплоснабжения не планируется.

4.Мастер-план развития систем теплоснабжения

Перспективные балансы теплоносителей предполагают реконструкцию имеющихся котельных. В Яковском сельсовете котельные отапливают объекты социально-культурного муниципальной собственности. Возможности реконструкции оборудования котельных с целью решения задач энергосбережения ограничены возможностями бюджета поселения. Подключение новых потребителей/объектов к сетям теплоснабжения не планируется.

5.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

При отсутствии положительных изменений экономического потенциала территории новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии не представляется возможным.

6.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Новое строительство и реконструкция тепловых сетей не планируется.

7.Перспективные топливные балансы

Не востребованы.

8. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение не предусмотрены.

Раздел. 9 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Единой теплоснабжающей организации на территории поселения не имеется. Обслуживает «МУП Теплоэнергия-1» Сосновского муниципального района Нижегородской области.

10.Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Перераспределение нагрузки между источниками теплоснабжения не предполагается.

11. Наличие бесхозяйных тепловых сетей.

Бесхозяйных тепловых сетей в муниципальном образовании не имеется.

12.«Ценовые (тарифные) последствия»